


RZUT PIĘTRA

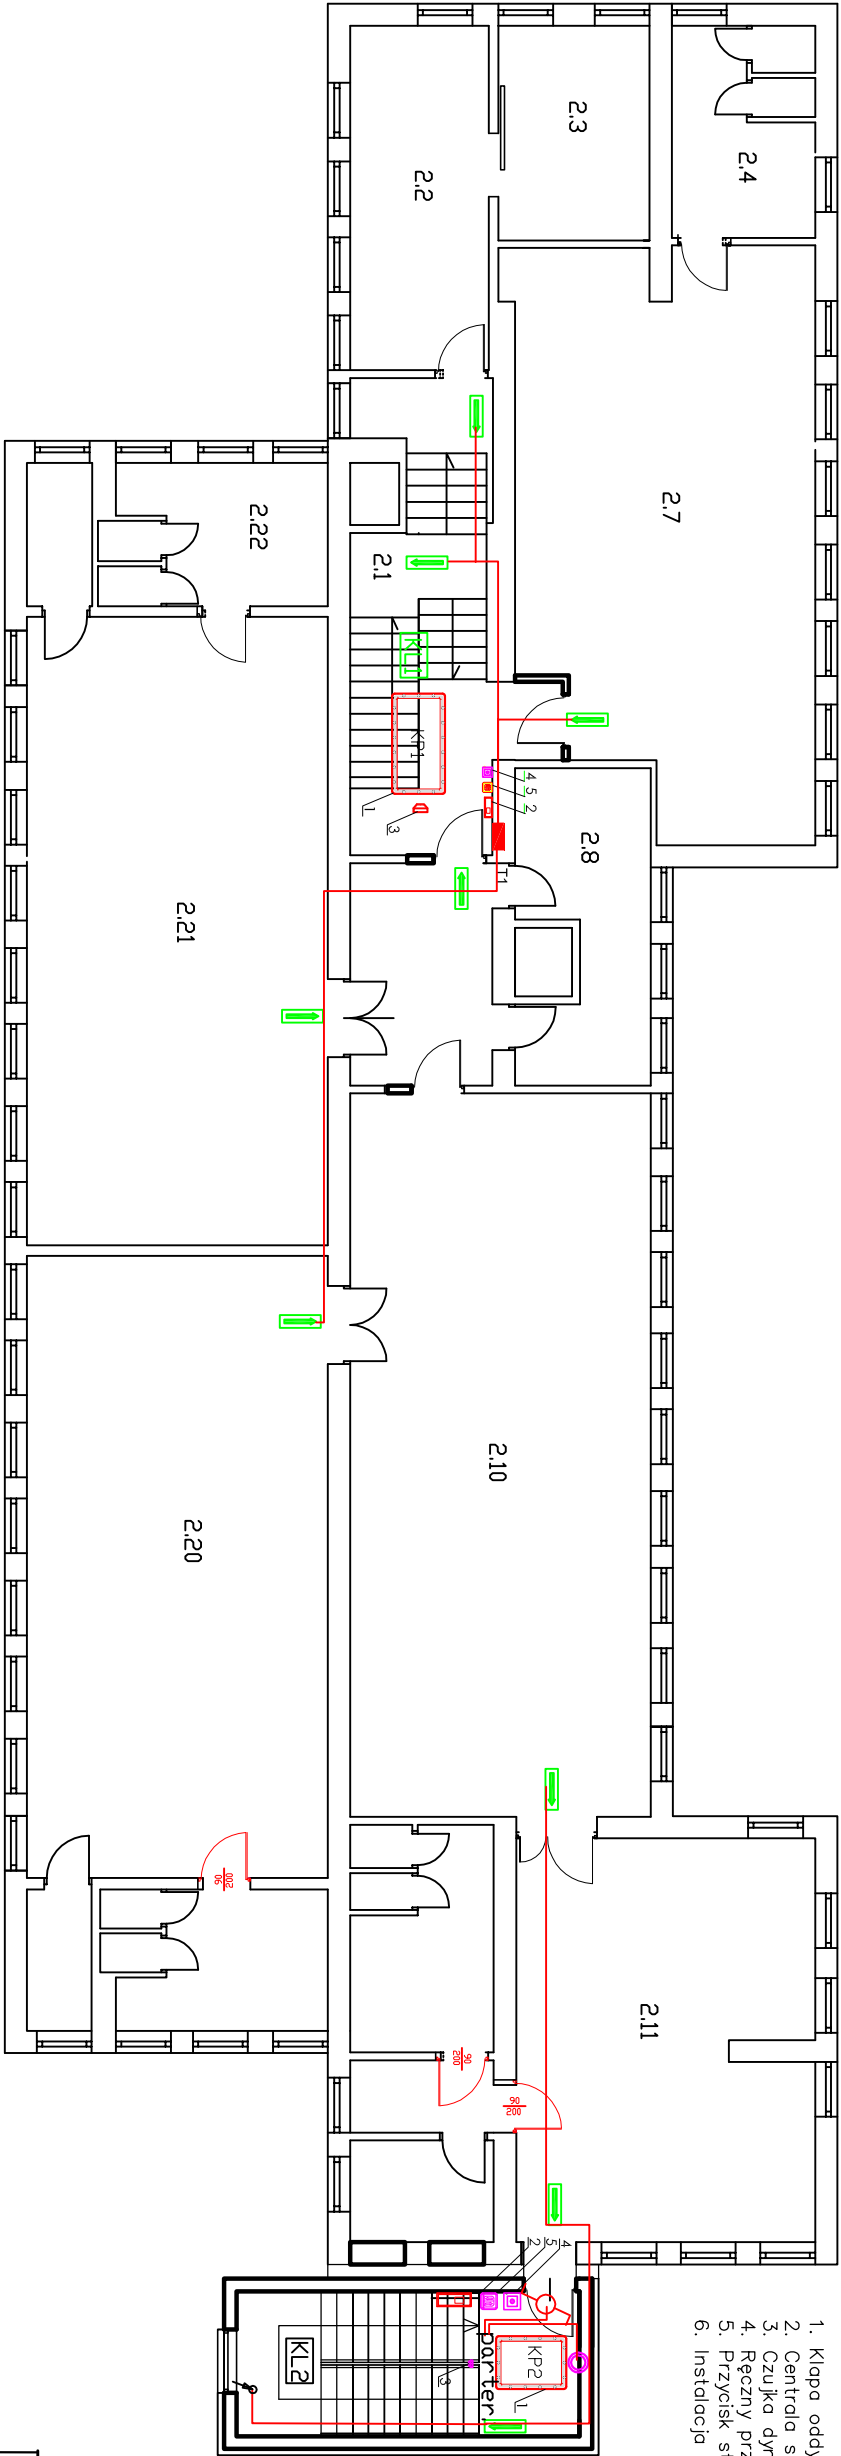

OZNACZENIA:

1. Kłapa oddymniająca z siłownikiem elektrycznym 24V/DC
2. Centrala sterująca 230V/AC/24V/DC
3. Czujka dymowa
4. Ręczny przycisk alarmowy ROP
5. Przycisk sterowania przewietrzaniem
6. Instalacja elektryczna 24V/DC

INAZWA INWESTYCJI:	DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ, EWAKUACYJNEJ DO BUDYNKU PRZEDSIĘWZIENIA NR 1 W SERPCU, UL. KWIATOWA		
INWESTOR	GMINA MIASTO SERPC, UL. PIASTOWSKA 11 A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div></div><div>USŁUGI ELEKTRYCZNE TUMEN</div><div>nr 2, Przystanek Osiągajki 10, 09-200 Serpec</div></div>		
BRAZDA	ELEKTRYCZNA		
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA ODDYMIANIA, OŚWIETLENA KLATKI SCHODOWEJ ORAZ OSW. EWAKUACYJNEGO		
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ		PROJEKT
NZ. SZKARSKA CHOMAŁCZI	1/97		
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEŃ		PROJEKT
INZ. ROBERT KUCHANSKI	0622/06		
LHREC 2012	RVS, EI		SKALA 1:100